


Esta hoja cubre la instalación de la estación de trabajo Valerus Elite Cliente de factor forma micro. Este sistema solo debe ser instalado por un técnico calificado que use herramientas manuales comunes y materiales aprobados de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70, códigos de cableado estatales y locales.

Conexiones y controles del panel frontal



Conexiones y controles del panel trasero

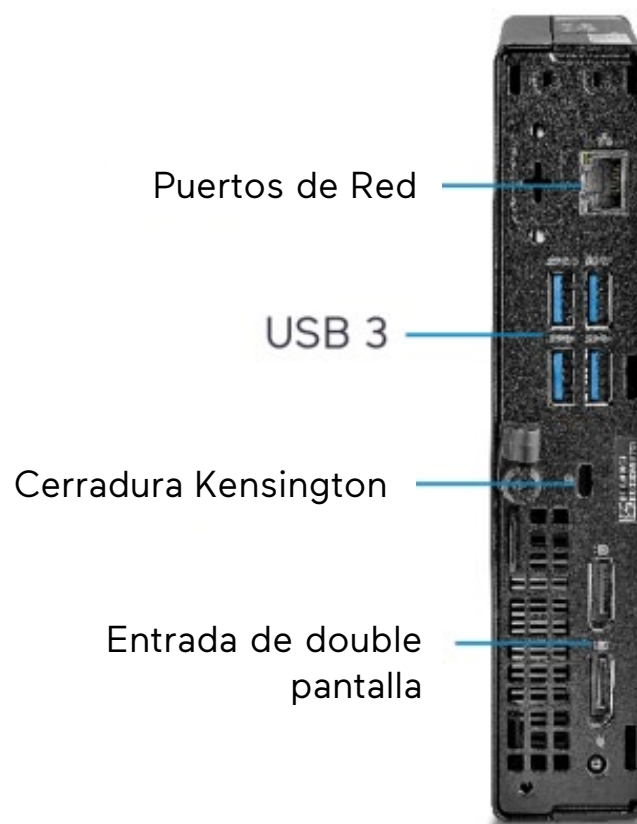

Desembalaje e instalación

Desembale la unidad y colóquela en el lugar de montaje. Los discos duros vienen preinstalados de fábrica.

- El teclado y el mouse están incluidos con la unidad.
- Conecte el(los) monitor(es) utilizando el puerto DVI y/o HDMI (consulte las figuras anteriores).
- Conecte el dispositivo a la red mediante el puerto WAN (Internet). Consulte la figura anterior. El puerto está configurado para obtener una dirección IP automáticamente mediante DHCP.
- Conecte el cable de alimentación y encienda la unidad. Se recomienda utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) para evitar la pérdida/corrupción de datos y/o fallas en la unidad debido a una pérdida repentina de energía.


Iniciar VAX

1. Inicie sesión en Windows con las credenciales predeterminadas (inicio de sesión: VII; contraseña: 1234).
2. Actualice VAX según sea necesario. Consulte Vicon [website](#).
3. Haga clic en el icono de acceso directo de VAX en el escritorio. También puede ir al menú Inicio y hacer clic en el icono VAX dentro de la carpeta VAX.

Icono escritorio



Menu de inicio

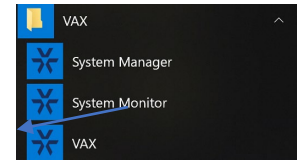


Initial Administrator

Email Address: Required

Username: ADMIN

First Name: Required


Last Name: Required

System Language: English

Password: Required

Confirm Password: Required

4. La primera vez que se inicia VAX, aparecerá una pantalla de configuración inicial. Complete toda la información pertinente, incluido el nombre de usuario y la contraseña. Una vez hecho esto, la próxima vez que inicie VAX, aparecerá una pantalla de inicio de sesión. Ingrese el nombre de usuario/contraseña que fue creado previamente.

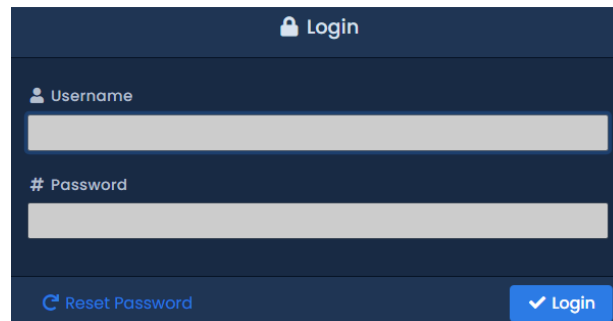

Login

Username

Password

Reset Password

Login

Detalles de Modelos y Normativas

Modelo	Descripcion	Tipo	Modelo regulatorio de Dell / Vicon
VEVA-MC00N0-00	Servidor para software VAX	Micro	D15U / VEVA-MC

Se ha proporcionado documentación de Valerus/VAX en el sistema. Hay un enlace en el escritorio. Para obtener la documentación más actualizada, visite el sitio web de Vicon en <https://www.vicon-security.com/products/valerus-yms/> <https://www.vicon-security.com/products/access-control/vax-overview/>

Manual Valerus



Guía de rendimiento de Valerus



Manual VAX

